




1:50-11.17

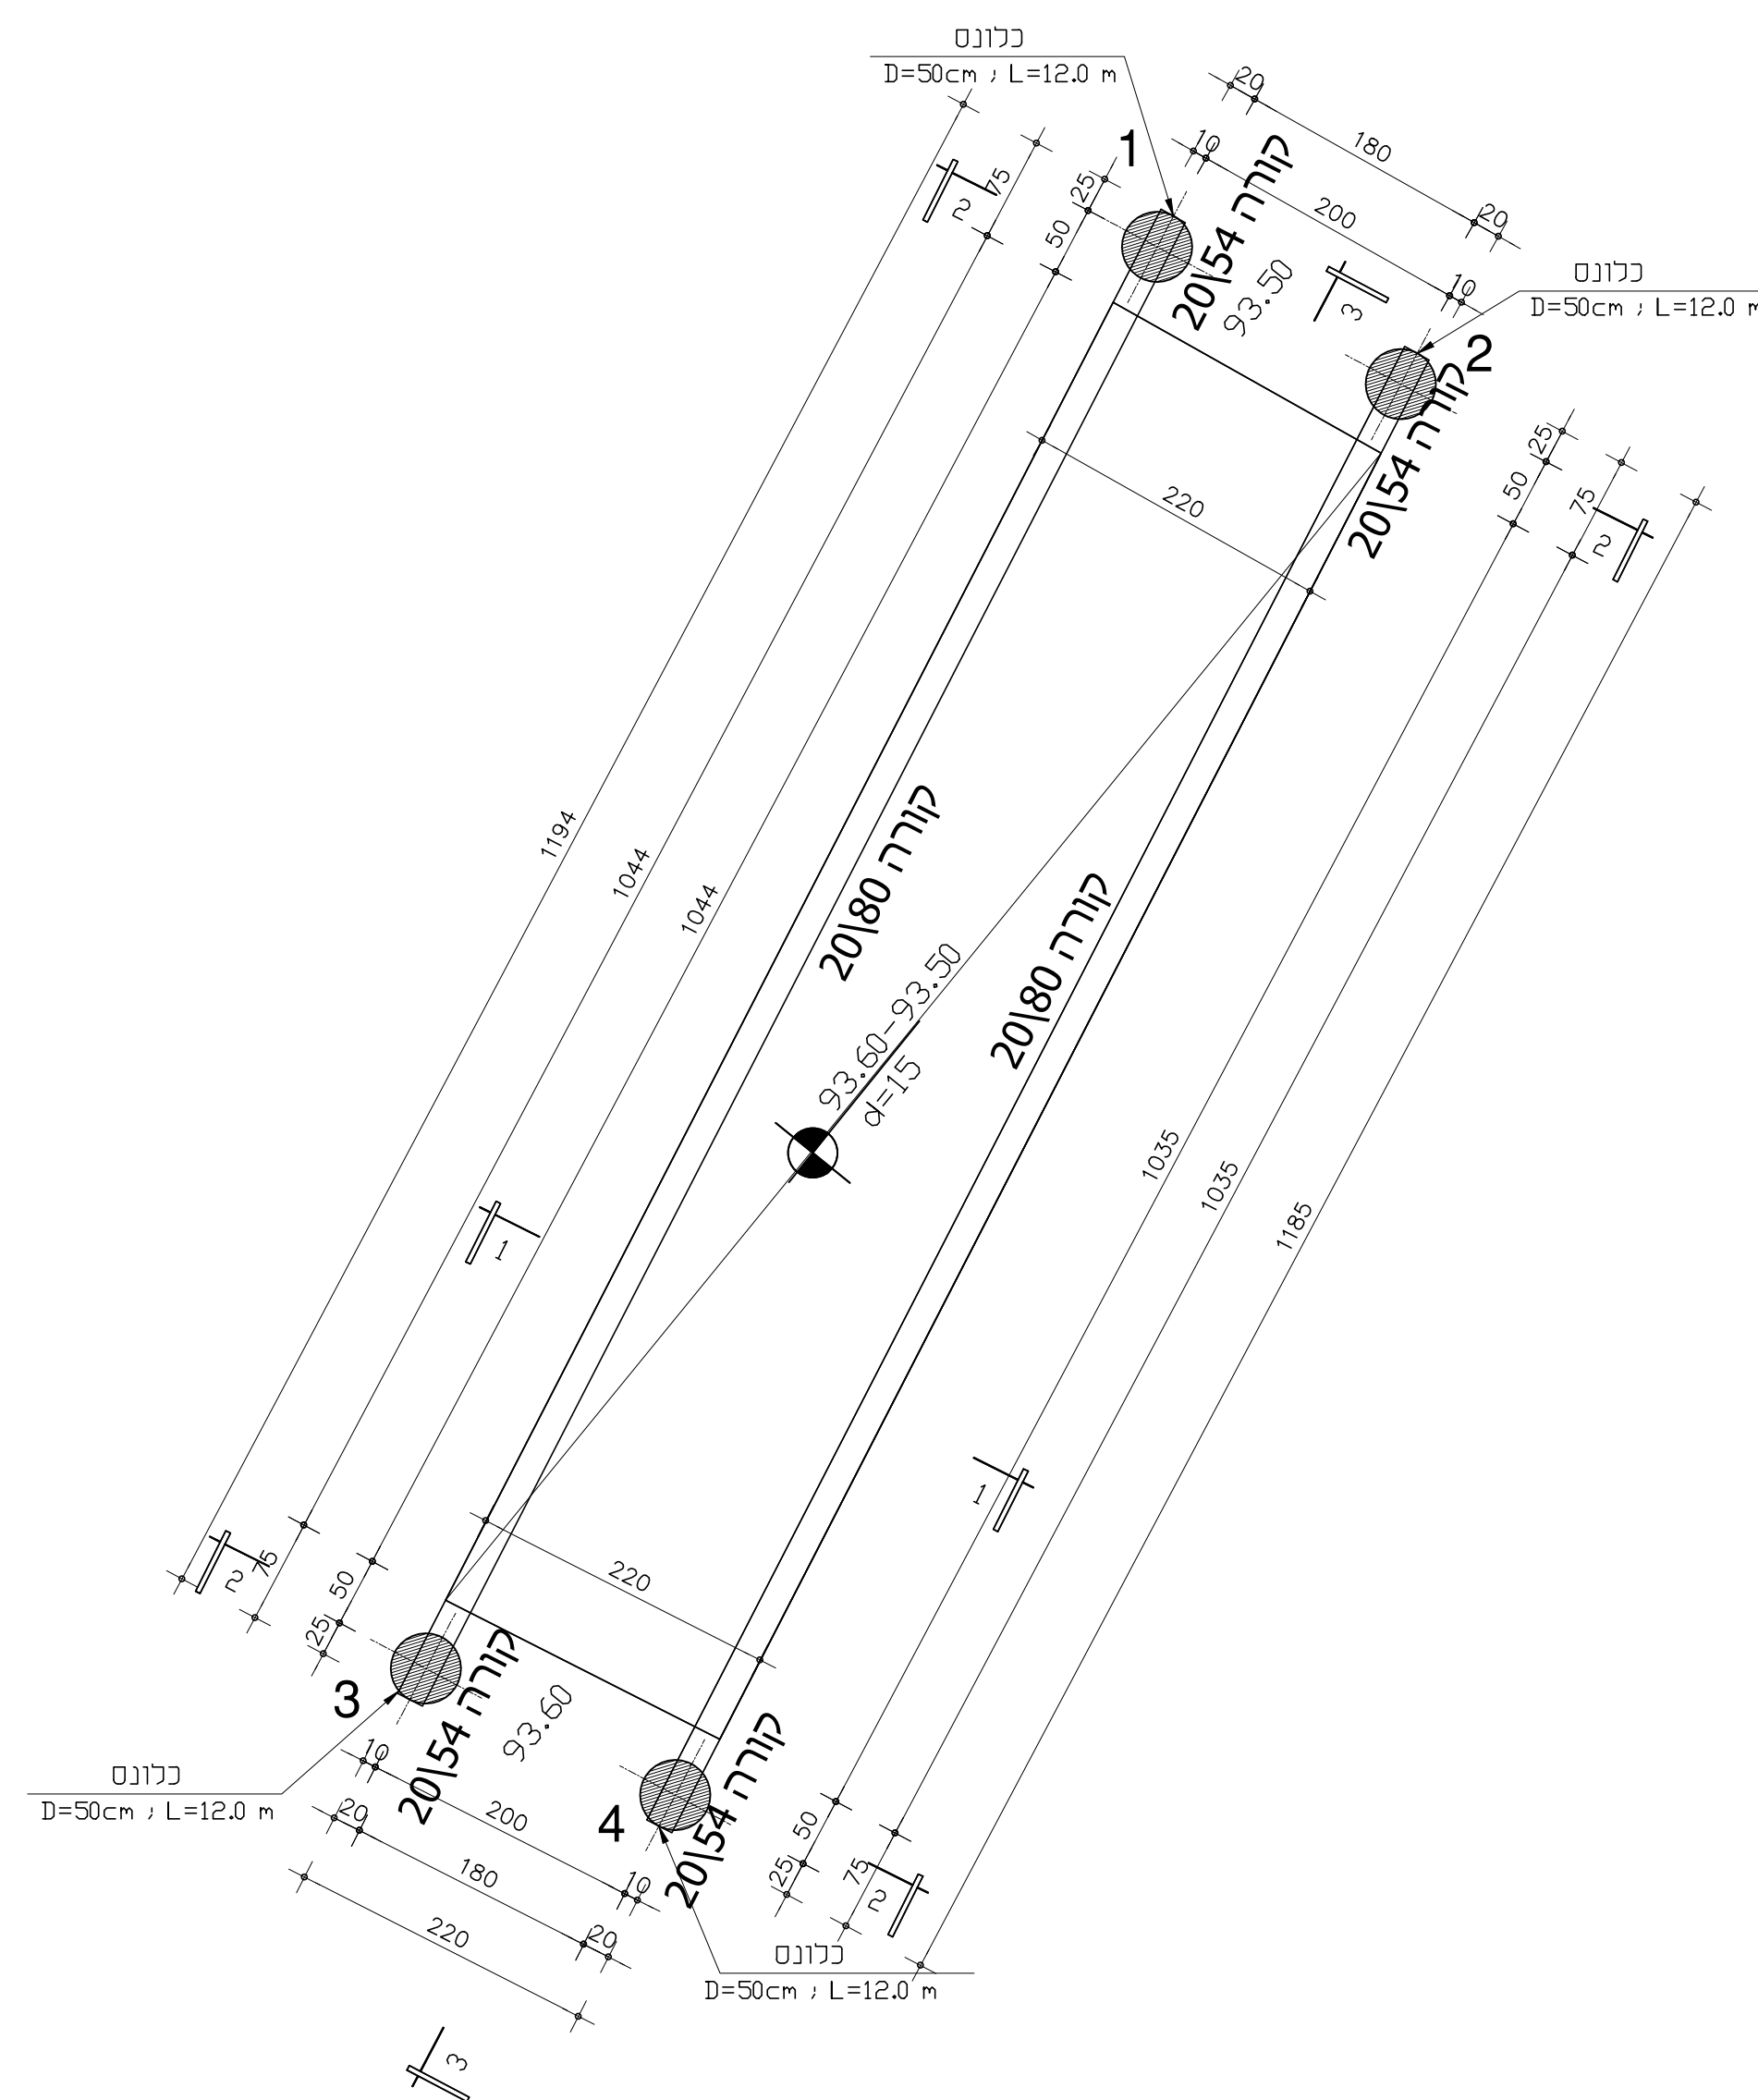


1:50-11.10

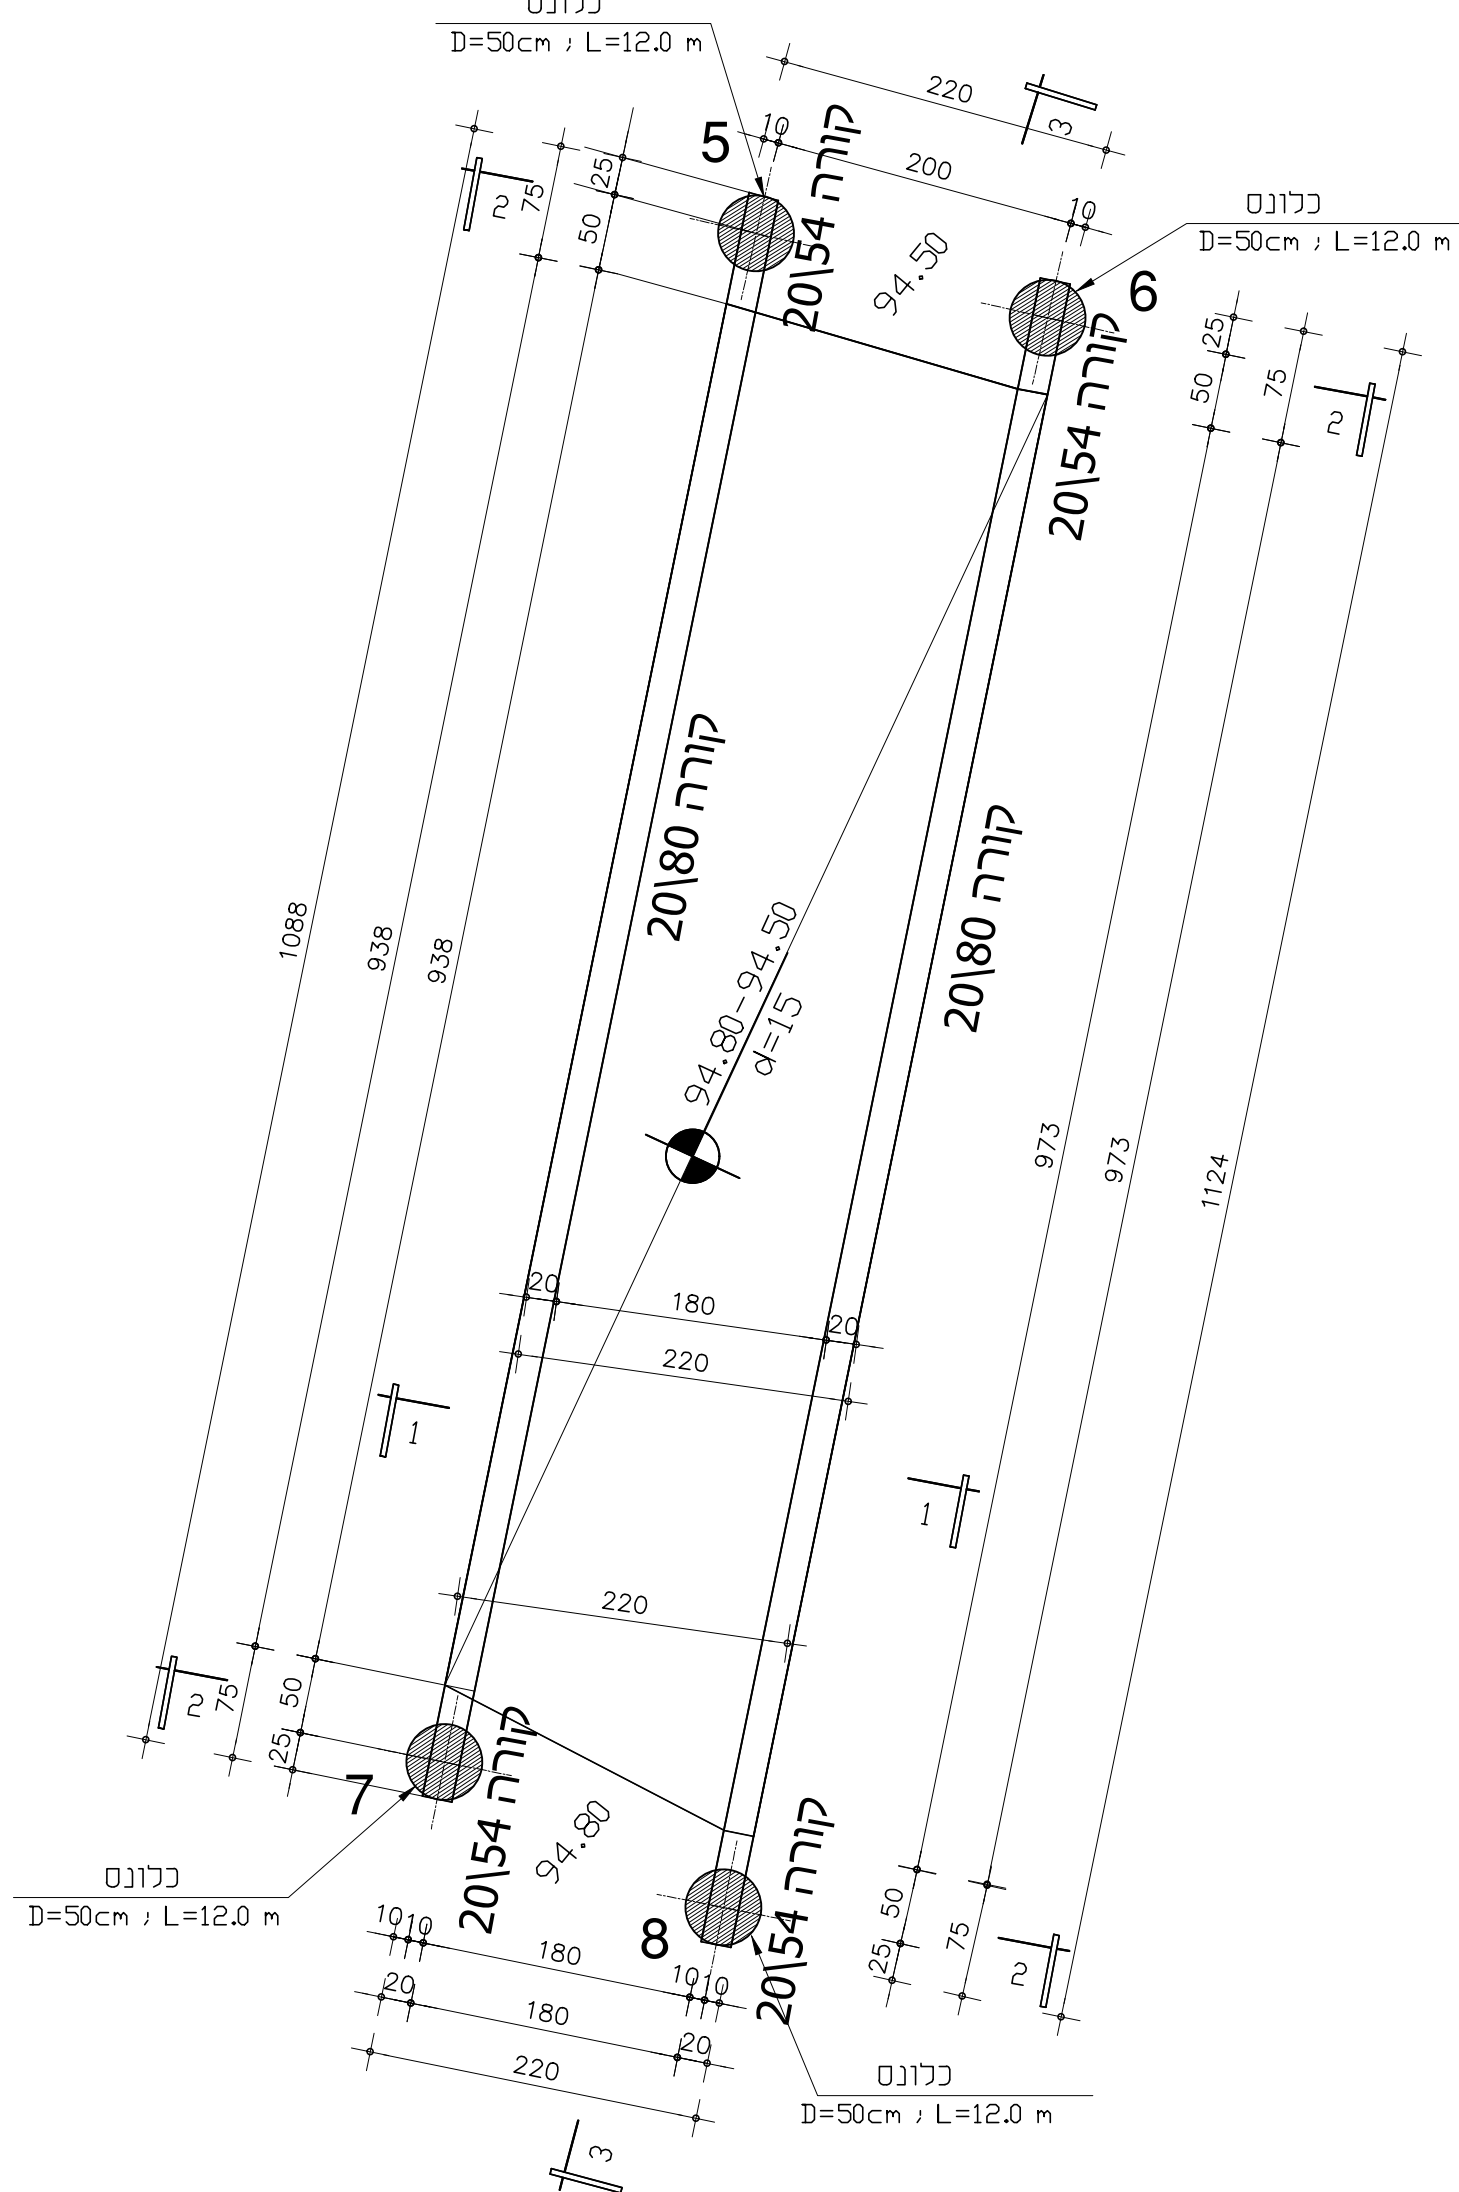


1:25-N.P.

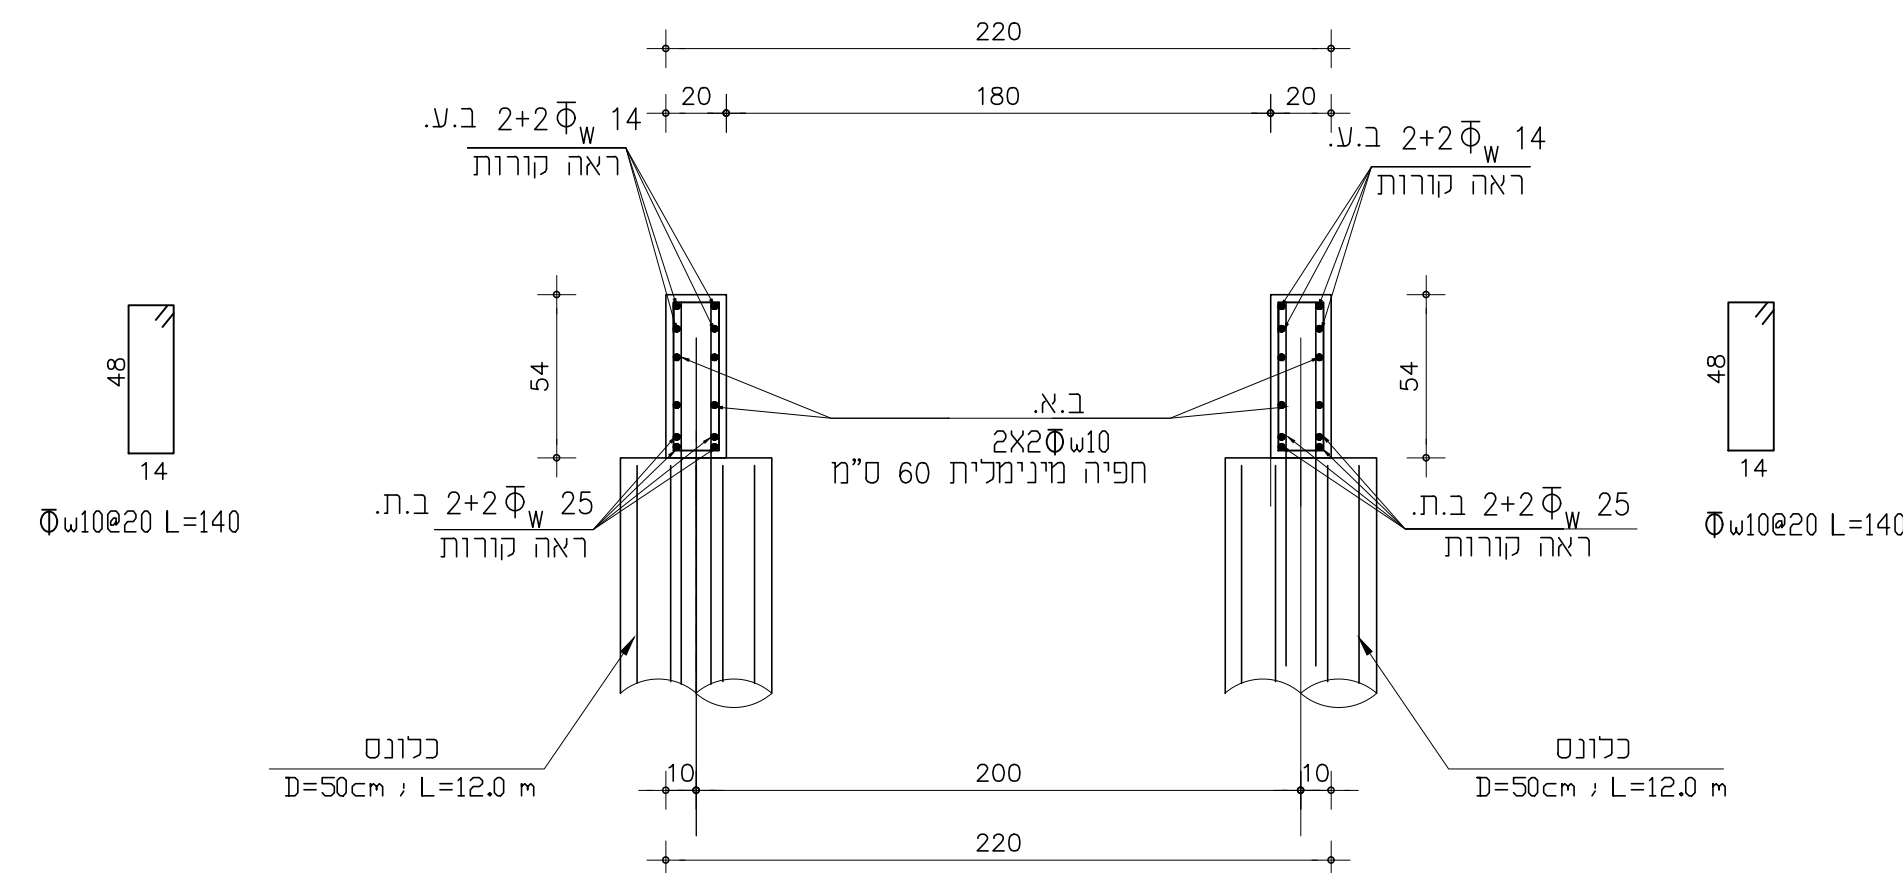

1:25-10.10




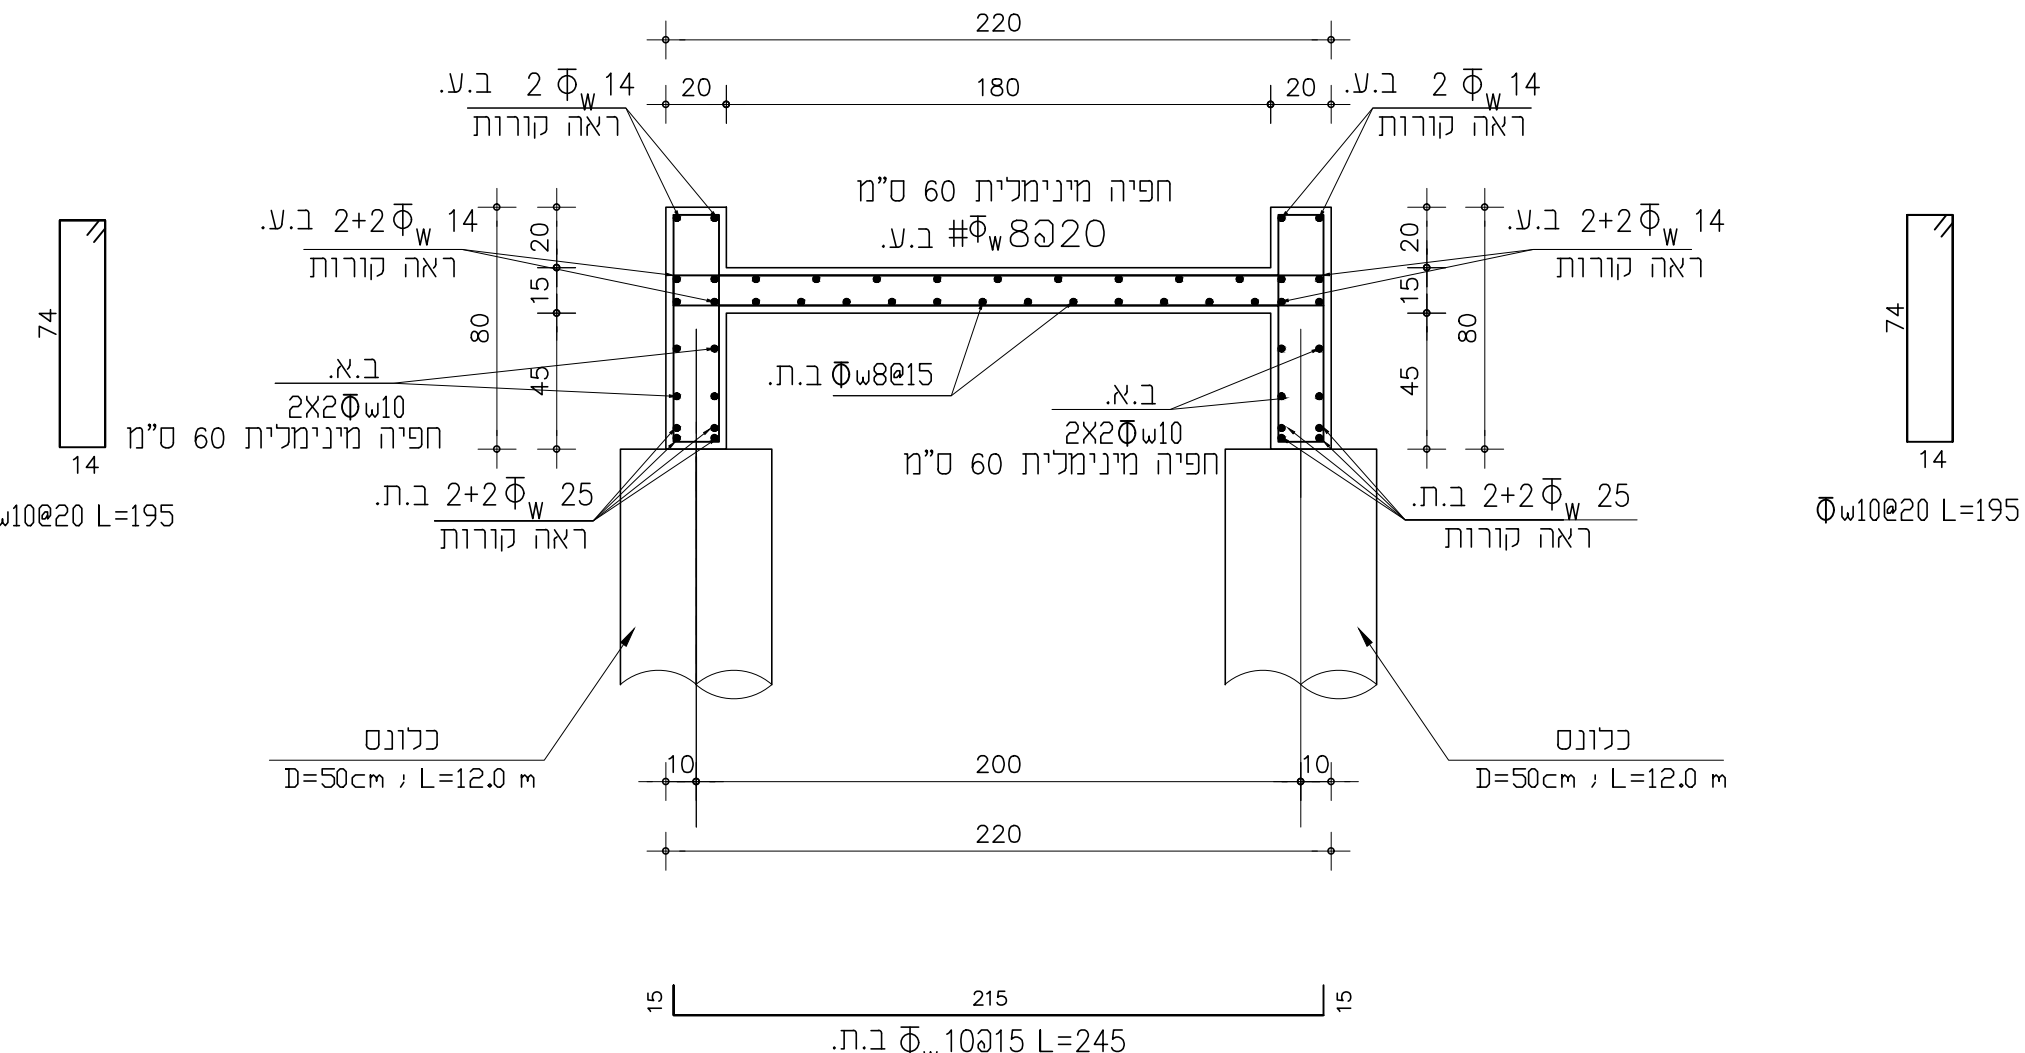


1.25-n

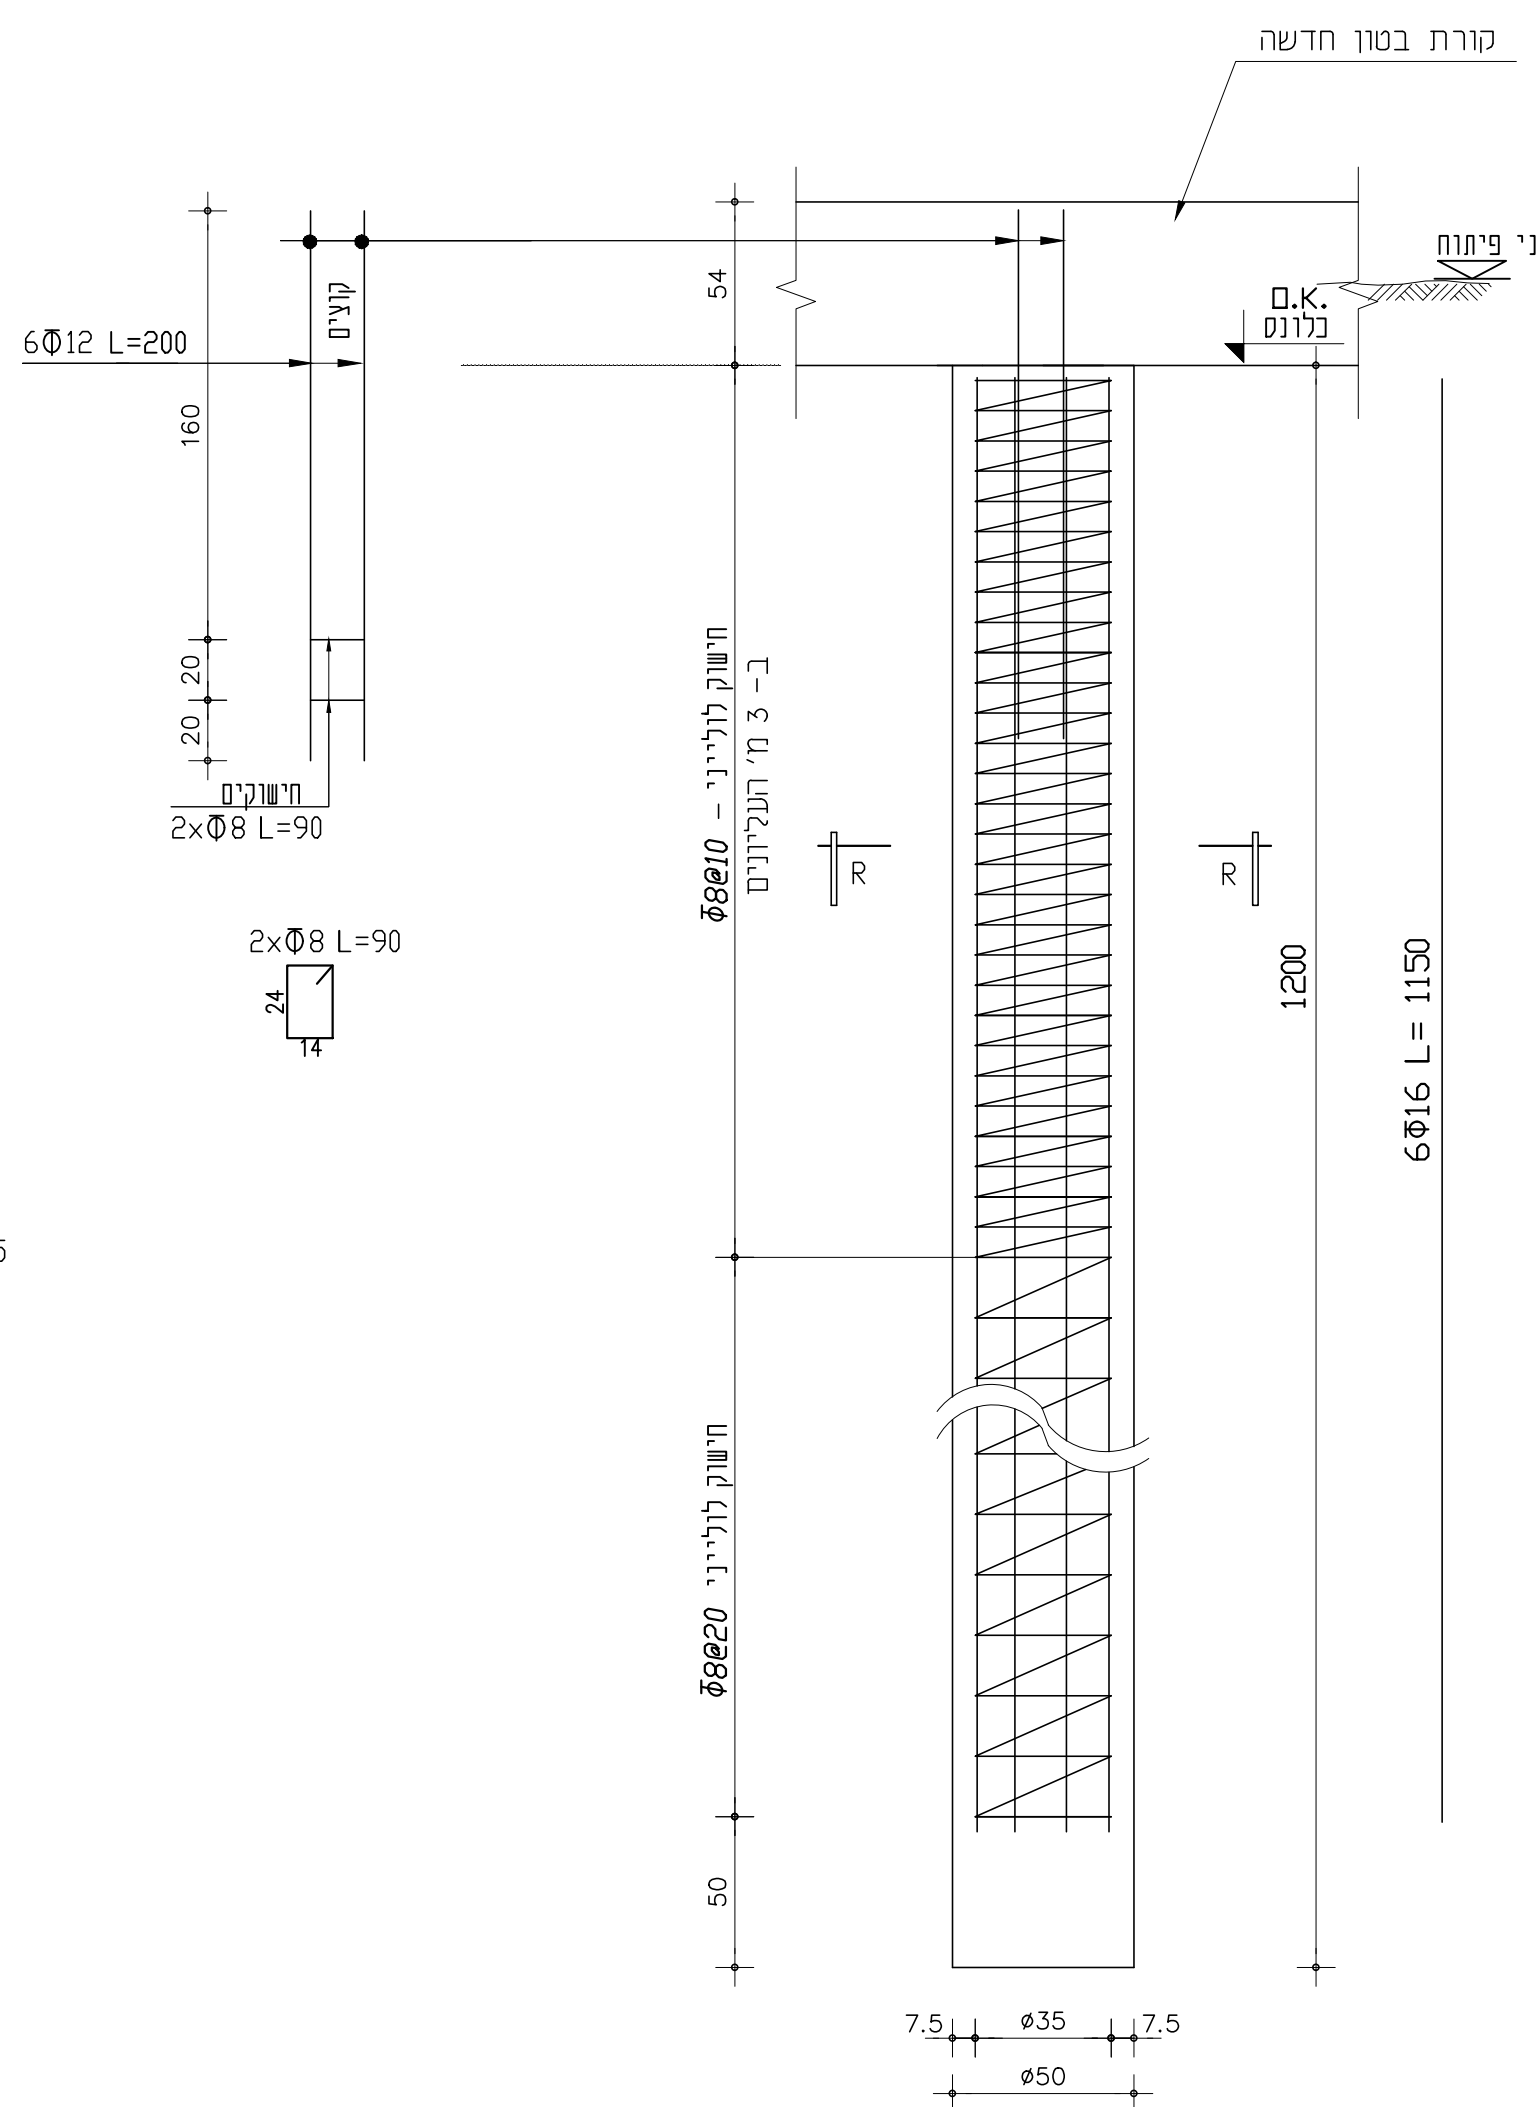

- א. המפרק הנתון הוא שרשרת הלינארית הנובעת מן המשוואות
המפרק המסתובב ונתון $\theta = 54^\circ$ עבור הכובלים. שני גרזנים מתחילים
להתרחב ונתון $\theta = 10^\circ$ לזווית המסתובבת במהלך התהליך.
- ב. הכובל היה ב-30 ס"מ לפני כשקוטרו של $\theta = 10^\circ$ (נתון סמוך לו) ובכרית
לשתיים נחתם של הזווית בכללם.
- ג. **עודף התחלת התקשקש העקום של חומר סגור** את עודף חומר כדי
למנוע התרחבות "גב" עקום.
- ד. יציקת חומר ופעם באמצעות משקל קשיח באורך 6 מ"י. יציקת
הכסות חוזרת וצורה התבצע עודף הקדחה.
- ה. גלוב מולח וזוהי בעיה יציקתה בכיוון הכובל. קוטרו כלוב חוזר
הוא $12-16$ ס"מ. בעיה יציקתה בכיוון של חומר. אזור חוזר
היה חלול הקדחת חותך $\theta = 1^\circ$ כלוב. חוזר היה כבדיו צמצמו
החשוב של הכריתות הנובעות והנובעות. אבל שום מרחק θ
פרט $\theta = 30^\circ$ מרחק של חוזר.
- ו. תחנת הכביסה יציקת את הכביסה לסיפון למסכת כריתות חוזר
הוא שני יציקת את החומר האחרים שני יציקת.
- ז. בדקות סגור יציעו כל החומרים.

- א. יסודות תאורטיות וביצוע בתוכנית מנהלית הביטוח באתר הואת כדי לבחון אתה נדרשים בסיסיים בהחלטות הביטוח, לקבוע העניקים הסופי של היסודות ולהדריך המספק הצמוד באתר.
- ב. הזמנת משרדנו לייצור בזמן ביצוע (ביקור באתר) יעשה מבחן ובחנתה של 48 שעות לפחות.
- ג. קיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח מבחן של המספק הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תיקנות היסודות (מבחינת תנאי הקרקע) והאחריות (מבחינת מקצועיות המבטיקט).

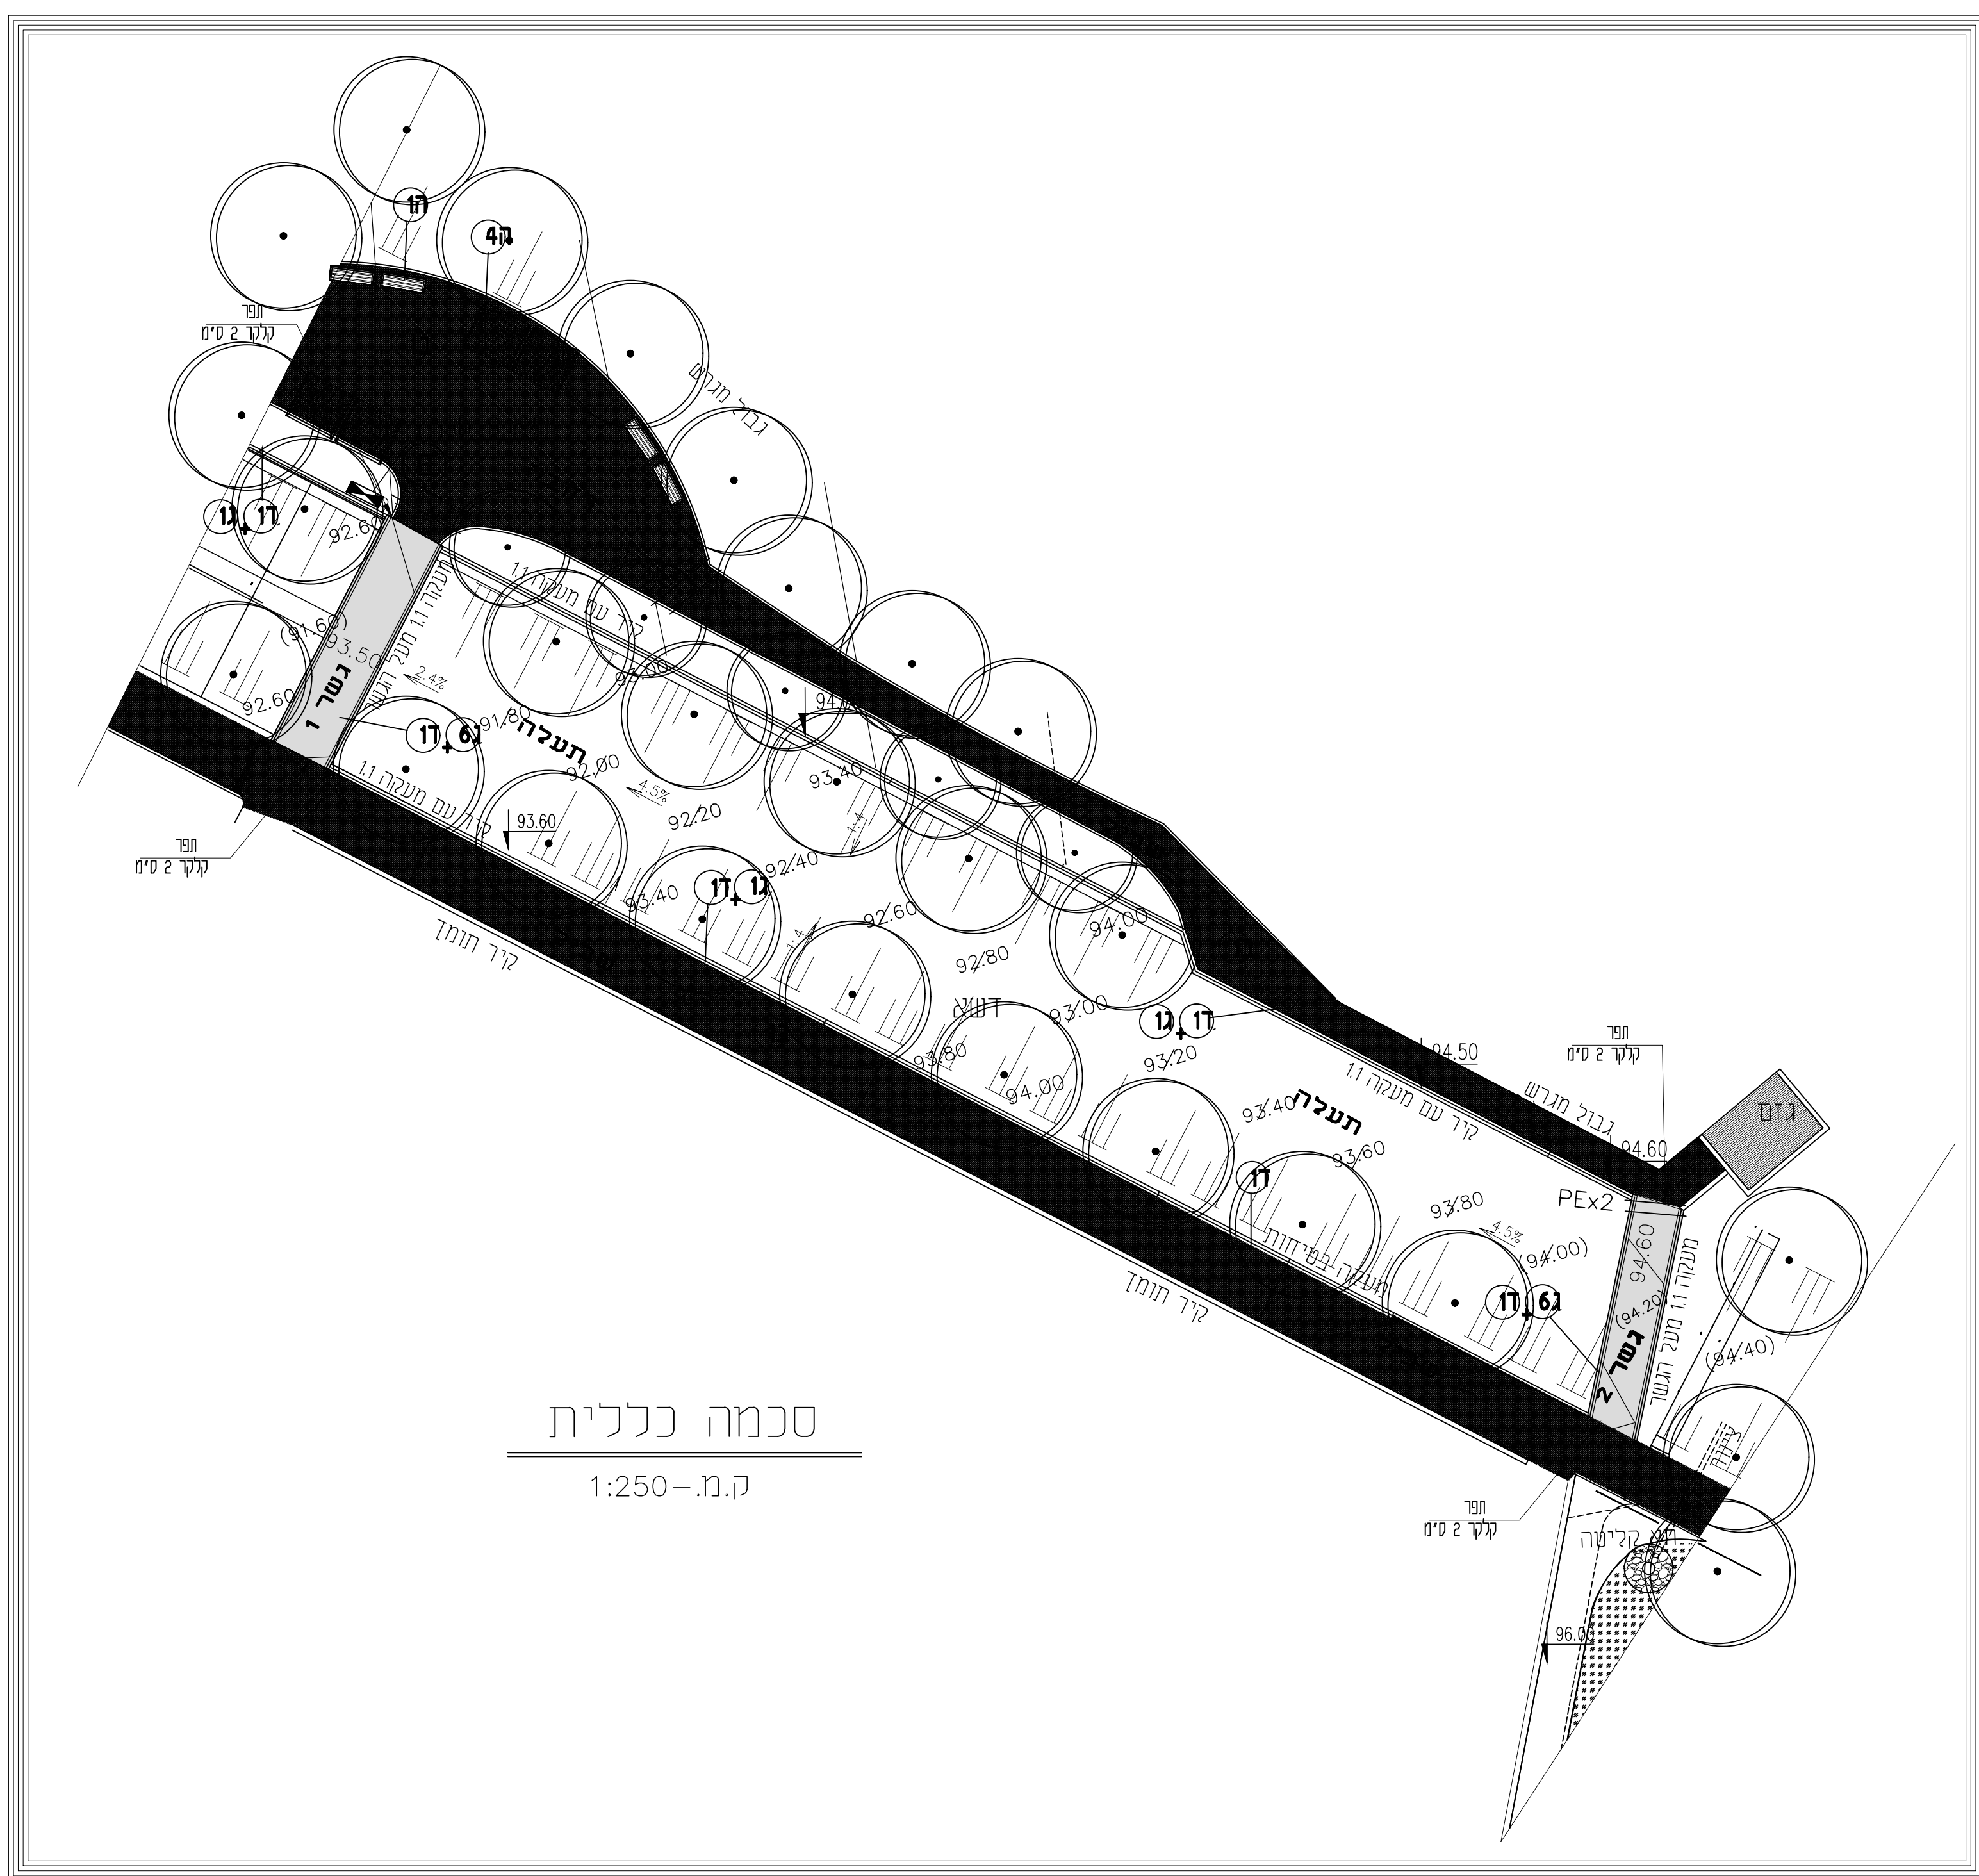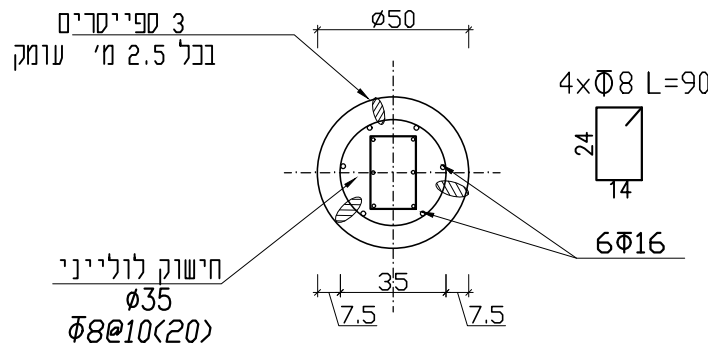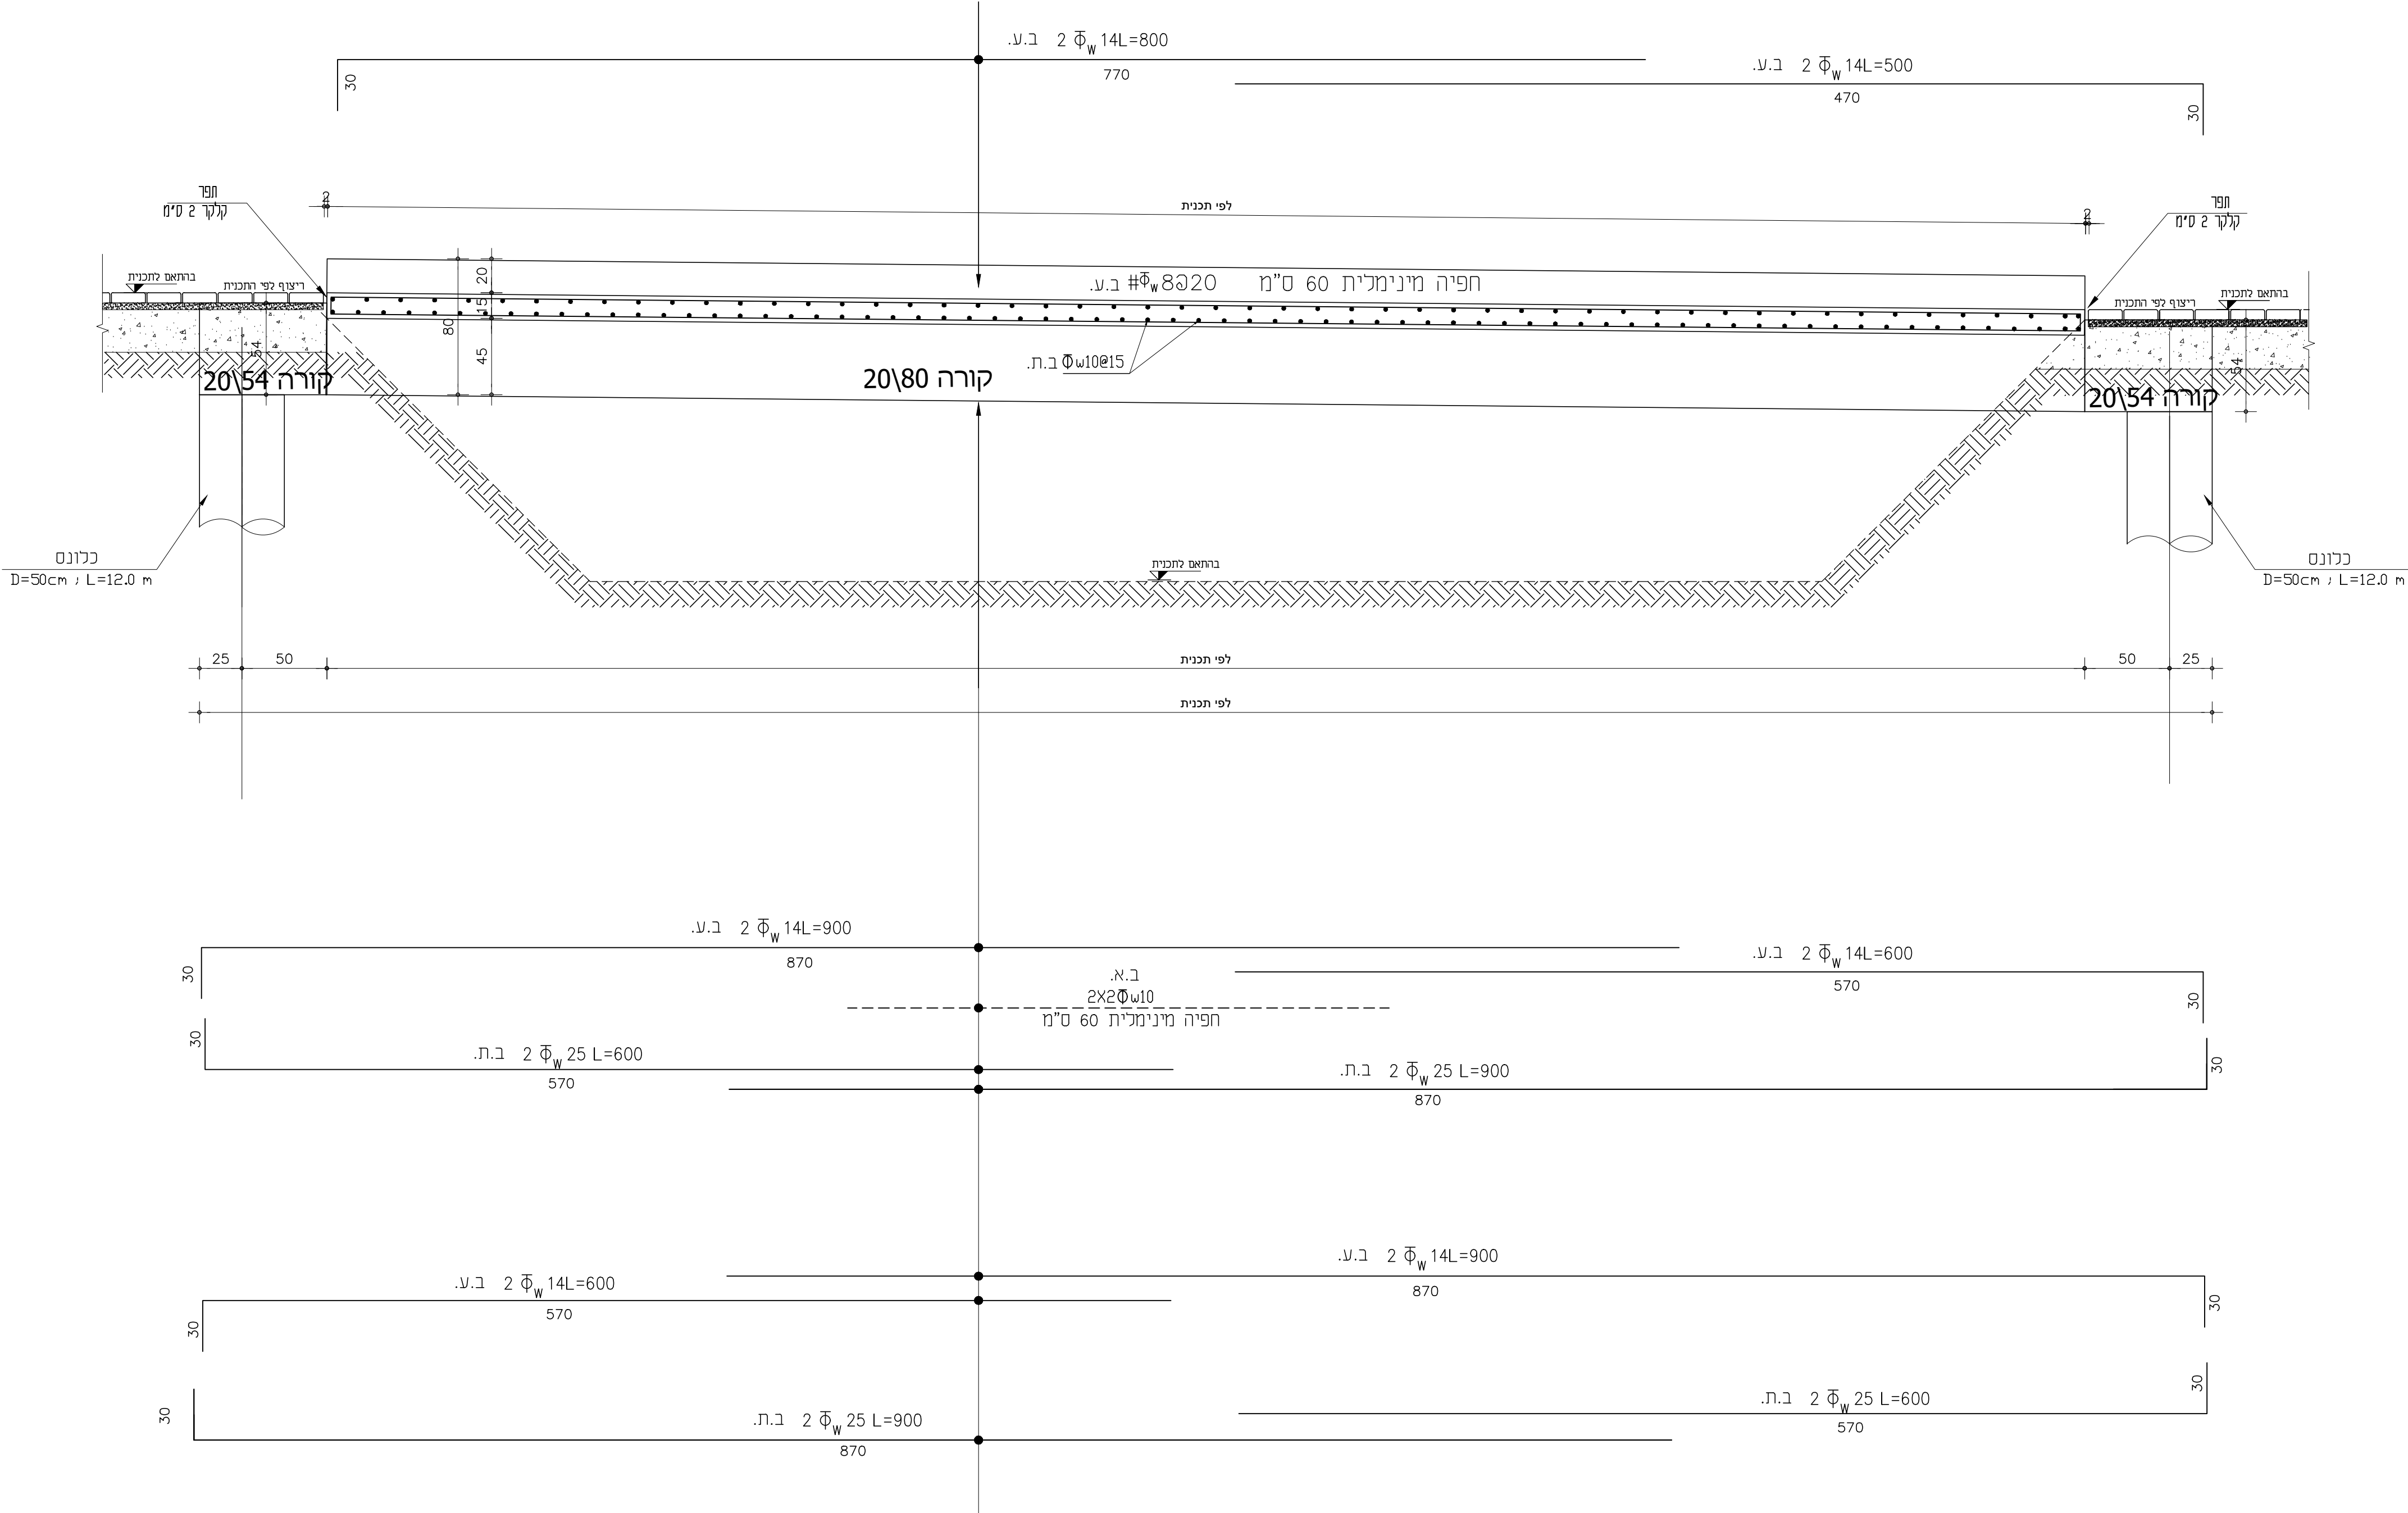1:25-n.

בטון
ן 1-30, דרגת חשיפה 3.
ברזל
סוי ברזל יהיה לפחות 3-1 ס"מ בטון.

[illegible]

שם פרטיכם	גיליון
שצ"פ יסודות	תכנית גשר
שם דוכן	
אודר גיליון	תאריך
1:50; 1:25 ק.מ.מ.	18-06-25